


耐火二層管告示適合仕様概要書

■ 対象規格及び寸法

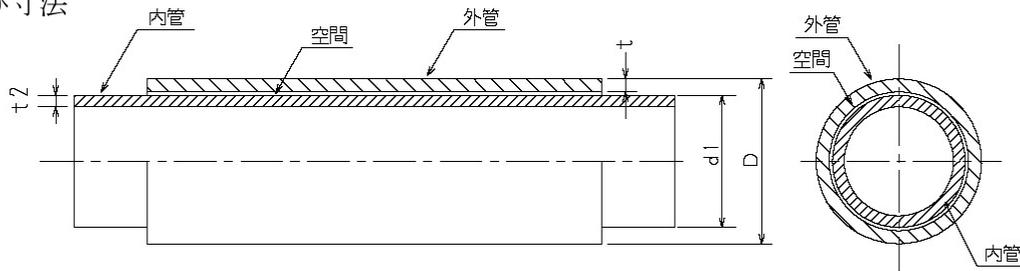

(単位 mm)

呼び径	内管 (塩ビ管)			外管 (繊維混入モルタル成形管)	
	基本外径 d1	最小厚さ t2		標準外径 D	標準厚さ t
		VU管	VP管		
20	26	—	3.0	45.5	6.0
25	32	—	3.5	45.5	6.0
30	38	—	3.5	51.5	6.0
40	48	1.8	3.6	61.0	6.0
50	60	1.8	4.1	73.0	6.0
65	76	2.2	4.1	89.0	6.0
75	89	2.7	5.5	102.0	6.0
100	114	3.1	6.6	129.0	6.5
125	140	4.1	7.0	156.0	7.0
150	165	5.1	8.9	183.0	7.5

■ 告示適合一覧

告示		内管種類	
令和7年 国土交通省 告示第509号	準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件 (平成12年建設省告示第1422号) の一部改正	直管	JIS K 6741 : VP、HIVP、VU JIS K 6742 : VP、HIVP JIS K 6776 : HT JIS K 9798 : RF-VP
		継手	JIS K 6739、JIS K 6743、JIS K 6777
令和7年 国土交通省 告示第157号	壁等の構造方法を定める件 (令和6年国土交通省告示第227号) の一部改正 主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分を区画する床等の構造方法を定める件 (令和6年国土交通省告示第231号) の一部改正	直管	JIS K 6741 : VP管に限る JIS K 6742、JIS K 6776
		継手	JIS K 6739、JIS K 6743、JIS K 6777
令和6年 国土交通省 告示第221号	建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件 (令和元年国土交通省告示第193号) の一部改正	直管	JIS K 6741 : VP管に限る JIS K 6742、JIS K 6776
		継手	JIS K 6739、JIS K 6743、JIS K 6777

令和7年7月4日

耐火二層管協会
株式会社レゾナック建材
フネンアクロス株式会社